

СОГЛАСОВАНО

Директор
ЛОГАУ «Мультипротез»



/Зубко Р.Н. /

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
ЛОГБУ «Сланцевский ЦСО «Надежда»



/Бесчастная В.М./

«27» мая 2026 г

15.06.2026

ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
социальной инфраструктуры**

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

- 1.1. Наименование объекта: Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Сланцевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда»
- 1.2. Адрес объекта: 188561, Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ломоносова, д.10А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 312,5 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка да, 544 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1965, последнего капитального ремонта: нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2030 плановый период

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам, краткое наименование)
Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ломоносова, д.10А (ЛОГБУ «Сланцевский ЦСО «Надежда»)
- 1.7. Юридический адрес организации: 188561 Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ломоносова, д.10А
- 1.8. Основания для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Наименование вышестоящей организации: Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.6 Лит. А
- 1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: 8-(812)-539-46-46, ktszn@lenreg.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Вид деятельности:(по ОКВЭД):
87.90; Деятельность по уходу с обеспечением проживания.

2.2. Виды оказываемых услуг (в соответствии с Уставом или положением об организации):

- Предоставление социально-педагогических, социально-бытовых, социально-трудовых, социально-правовых, социально-психологических, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, имеющих ограничения жизнедеятельности и срочных социальных услуг

2.3. Форма оказания услуг: по месту предоставления услуги.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории (К,О,С,Г,У)

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 20 человека/день;

2.7. Участие в ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: 283м.

3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером), нерегулируемые

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная), отсутствие

3.1.4. Перепады высот на пути: да

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У, К, О), ВНД (С)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У), ВНД (К, О, С)
3	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У), ВНД (К, О, С)
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДП-И (Г, У), ВНД (К, О, С)
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (Г, У, К, О, С)
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У), ВНД (К, О, С)
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О), ВНД (С, Г, У)

<*> - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - инвалиды с нарушениями слуха, У - инвалиды с нарушениями в умственном развитии) - доступно полностью избирательно (указать категорию МГН); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию МГН); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ВНД (С, Г, У, О, К).

До устранения замечаний следует предусмотреть организацию дистанционной (удалённой) либо выездной по месту жительства помощи специально обученного персонала для людей с инвалидностью.

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт при выделении финансирования на плановый период 2026-2031 г.
3	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт при выделении финансирования на плановый период 2026-2031 г.
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	Капитальный ремонт при выделении финансирования на плановый период 2026-2031 г.
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт при выделении финансирования на плановый период 2026-2031 г.
6	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт при выделении финансирования на плановый период 2026-2031 г.
7	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации, при выделении финансирования на плановый период 2026-2031 г.
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, при выделении финансирования на плановый период 2026-2031 г. До устранения замечаний следует предусмотреть организацию дистанционной (удалённой) либо выездной по месту жительства помощи специально обученного персонала для людей с инвалидностью.

<*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2026-2031 года в рамках исполнения: Плана мероприятий, обеспечивающих доступность объекта социальной инфраструктуры и плана финансово-хозяйственной деятельности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: улучшение доступности для всех категорий.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения от «26» марта 2026 г.
2. Согласованного плана мероприятий поэтапного повышения уровня доступности объекта (Приложение №2) от «22» мая 2026 г.

Директор
ЛОГАУ «Мультипротез»

Подпись

М.П.

Зубко Р.Н./



АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Сланцевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда»

ЛОГБУ «Сланцевский ЦСО «Надежда»

1024701708360		ОГРН
(полное и сокращенное наименование организации)		
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)		
87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания		ОКВЭД основной ОКВЭД дополнительный
Форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	ОКФС
(указывается форма собственности по ОКФС)		
Организационно-правовая форма	Государственное бюджетное учреждений субъекта Российской Федерации 75203	ОКОПФ
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Зам. Директора	Бесчастная Валентина Михайловна
Телефон, факс руководителя организации	тел./факс: 8-(813-74)-42-942	
E-mail организации	centrnadezda@mail.ru	
Юридический адрес организации	188561	Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ломоносова, д.10А
(индекс)		(почтовый адрес)
Фактический адрес организации	188561	Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ломоносова, д.10А
Наименование владельца объекта, в котором находится организация	Ленинградская область	
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)		
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация	191124, г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.6, Лит. А	
Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация		
Тел.	Факс.	
Наименование вышестоящей организации	Комитет по социальной защите населения Ленинградской области	ОГРН 1027802503189
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес вышестоящей организации	191124	г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.6, Лит. А
(индекс)		(почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Председатель комитета	
Толмачёва Анастасия Евгеньевна		
Телефон, факс вышестоящей организации	Тел. 8-(812)-539-46-46	Факс
E-mail вышестоящей организации	ktszn@lenreg.ru	

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)	Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Сланцевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда»												
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	188561, Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ломоносова, д.10А												
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)	312,5 кв. м												
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2 этажа												
Кадастровый номер объекта	4	7	2	8	0	3	0	1	0	5	4	6	1
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	Все												
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	К, О, С, Г, У												
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	Да												

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «Да» или «Нет») и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП 59.13330.2020; прочие СП, ГОСТ	Примечание
2	6	7	8	9	10	11				
1. Подходы к объекту, пути движения										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
ЛОГБУ «Сланцевский ЦСО «Надежда»										
1.1	Пути пешеходного движения	1	1	1	1	Ширина пешеходных путей «К»	м	2	Не менее 1,2	п. 5.1.7
		0	0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.1.2
		1	1	1	1	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	1	не более 8 (1:12)	п.5.1.8

		0	1	1	1	То же около здания или в затененных местах, «К»	%	нет	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	П5.1.8	
		1	1	1	1	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,15	не более 0,015	п. 5.1.8	
		1	1	1	1	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.11	
		0	0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	-	не более 0,01	п.5.1.11	
		0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	-	не менее 0,5	п.5.3.2	
		0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	-	не менее 0,05		
		0	0	0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	-	0,5		
		0	1	1	1	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.3	
		0	1	1	1	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.4	
		0	1	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.1	
		0	1	1	1	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.5	
		0	1	1	1	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	-	не менее 0,8	п.5.1.10	

		0	1	1	1	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	-	не менее 0,05	п.5.1.9	
		0	0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0,05-0,15	не более 0,025	п.5.1.9	
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,18	0,35-0,4	п. 5.1.12	
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	0	Уклон пандуса «К»					
		0	0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	-	0,9- 1,0	п. 5.1.15	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»		-			
		0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 6.2.17	

2. Входной узел

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)
ЛОГБУ «Сланцевский ЦСО «Надежда»

2.1	Наружные лестницы	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,35-0,4	п. 5.1.12	
		0	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	-	0,12- 0,15		
		0	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	-	Не менее 1,35		
		0	1	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,9	П. 6.2.11	
		0	0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-		п.6.1.2	
		0	0	0	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	-	0,9	п. 6.2.11	
		0	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	-		п. 5.1.11	
		0	0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	-		п.5.1.12	

		0	0	0	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	-	0,3	П. 6.2.11	
		0	0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	-	0,03- 0,05		
		0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,045	ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12	
		0	0	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06		
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	% (уклон)	-	Не более 5 (1:20)	п. 6.1.2	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно- разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0	0	Уклон пандуса при ограниченном участке застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом «К»	% (уклон)	-	Не более 8 (1:12)		
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	Ширина пандуса «К»	м	-	Не менее 0,75	П.6.1.3	
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 6.2.17	
2.6	Входные площадки	0	0	0	0	«К»	наличие	нет			
		1	1	1	1	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.1.4	
		0	1	1	1	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		СП 35-101-2001	
		0	1	1	1	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	1	Поперечный уклон	%	-	1-2	п. 6.1.4	
		1	1	1	1	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
		0	0	0	0	Высота площадки без пандуса	м	-	Не более 0,025	п.4.1.9	
		1	1	1	1	Ширина входной площадки «К»	м	1,5	≥ 1,50	п. 5.1.3	
		0	1	1	1	Глубина входной площадки «К»	м	1,2	≥ 1,85	п. 5.1.3	

		0	0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	-	≥ 2,20	п. 6.1.4	
		0	0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	-	≥ 2,20		
		0	1	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.5.1	
		0	1	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 6.5.1	
2.7	Входные тамбуры	1	1	1	1	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45 м «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 6.1.8.	
		0	1	1	1	Ширина тамбура, при глубине от 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции)	м	1,36	Не менее 2,3		
		0	1	1	1	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина проветров их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	-			
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	0	0	0	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м	-	Не менее 1,2	п. 6.1.5	
						Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»	м	-	0,9		
						Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий в свету «К»	м	1,1	0,9 – 1,2		
		0	1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,055	Не более 0,014		
		0	1	1	1	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»	наличие	нет			
		0	1	1	1	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м	-	Не выше 1,0		
		0	1	1	1	Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м	-	Не ниже 1,6		
		0	1	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 6.5.1	
	Прозрачные двери на входах и в зданиях, прозрачные ограждения и перегородки	0	1	1	1	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м на уровне 0,9-1,0 м от пола «К»	наличие	-		п. 6.1.6	
						Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м на уровне 1,3-1,4 м от пола «С»	наличие	-			

2.9	Вестибюли общественных зданий	0	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К» Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	Не менее 0,95	п. 6.1.9
		0	1	1	1	Звуковые информаторы «С»	наличие	нет		п. 6.5.7
		0	1	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет		
3. Пути движения внутри здания										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ЛОГБУ «Сланцевский ЦСО «Надежда»										
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	1	0	0	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	-	0,3	п.6.2.3
		0	1	0	0	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	-	0,3	
		0	1	0	0	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	-	0,3	
		1	0	0	0	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	6-5,9	Не менее 1,5	п. 6.2.1
		0	1	1	1	Ширина пути движения в переходах в другое здание «К»	м	-	Не менее 2,0	
		1	1	0	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	-	не менее 0,9	п.6.2.2
		0	1	1	1	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	6	не менее 1,4	п.6.2.2
		0	1	1	1	Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м	0,65	не менее 1,2	п.6.2.2
		0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой, «С»	м	-	не менее 0,05	п.6.2.6
		0	1	1	1	Высота ворса ковров «К», «О»	м	-	не более 0,013	п.6.2.7

3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	0	1	1	Ширина «К»	м	0,65	Не менее 0,9	п. 6.2.4
3.3	Дверные проёмы	0	0	0	Ширина «К»	м	-	Не менее 0,9	п. 6.2.4
3.4	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	0	1	1	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,25	Не более 0,014	п. 6.2.4
		0	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 6.4.1
3.5	Внутренние лестницы	1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,33	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.2.8
3.6	Пандусы стационарные	0	0	0	Высота одного подъема «К»	м	-	Не более 0,45	п. 6.2.9,
3.7	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м	-	Не менее 0,8	п. 6.2.9
3.8	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 6.2.17 ГОСТ Р 51630-2000
3.9	Подъемники мобильные	0	0	0	Подъемники мобильные «К»	наличие	-		
3.10	Лифты	0	0	0	Ширина кабины «К»	м	-	Не менее 1,1	п. 6.2.14

3.11	Эскалаторы	0	0	0	0	Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, «С»	наличие	-		п.6.2.18
3.12	Пути эвакуации	0	0	0	0	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	нет		П.6.2.8
		0	0	0	0	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрашены краской, светящейся в темноте «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.2.29
		0	1	1	1	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.5.5
		0	1	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.6.5.1

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетироваться по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты.

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

ЛОГБУ «Сланцевский ЦСО «Надежда»

Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях										
4.1.	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	0	0	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	6	5, но не менее одного места	п. 8.1.3
4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	0	0	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	6	5, но не менее одного места	п. 8.1.3
4.1.2	Коридоры, места ожидания	0	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К»	м	6	не менее 3,2	п.7.3.5
		0	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К»	м	-	не менее 2,8	
		0	0	0	0	При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м. но не менее одного на коридор	наличие	-		п.7.1.6
		1	1	1	1	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.5.4

		1	1	1	1	1	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	нет		
		1	1	1	1	1	Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м	-	1,5-4,5	
		1	1	1	1	1	Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	нет		п. 8.1.6
		1	1	1	1	1	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	нет		
4.1.3	Помещения для приема посетителей						Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:				П.8.1.11, 8.7.3
		1	1	1	1	1	на одно рабочее место	кв.м	12	12	
		0	0	0	0	0	на два рабочих места	кв.м	-	18	
		1	0	0	1	1	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	-	Не более 0,85	п.8.1.7
		1	0	0	1	1	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги	м	-	Не менее 1,0	п.8.1.7

4.2. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях

4.2.1	Помещения	1	0	0	0	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»	м	0,9	От 0,85 до 1,1	п.5.4.2
		1	0	0	0	0	То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	-	Не менее 0,4	
		1	0	0	1	1	Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	0,7	Не более 0,8	п.5.4.2

5. Санитарно-гигиенические помещения

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		ЛОГБУ «Сланцевский ЦСО «Надежда»									
Название зоны (технического средства)											
5.1 Универсальная кабина 1 Помещение	1	0	1				Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	-	5	п.6.3.2

[illegible]

6. Автостоянки

Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ЛОГБУ «Сланцевский ЦСО «Надежда»						
Название зоны						
6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	1	1	1	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	п. 5.2.1
		1	0	1	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	п. 5.2.2
		0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	
		1	0	1	Ширина зоны для парковки «К»	п. 5.2.4
		1	0	1	Длина зоны для парковки «К»	

		1	1	1	1	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет		п. 5.2.1	
		0	1	1	1	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет			
		0	1	1	1	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м	-	от 1,5 до 2.0		
6.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0	0	Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на креслах-колясках	Наличие	нет		П.5.2.5	

Примечание:

- Первые два листа анкеты, заполняются заказчиком.
- В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
- В случае наличия зон, элементов зон одиночных по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
- В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учётом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
- При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
- В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетлируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона. Элемент зоны, техническое средство, в ведении анкетлируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данное средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудниками, проводящим анкетирование.
- При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежат путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.

+7(921)098-58-72

Телефон

Эксперт аудитор

Заполнил Анкету

Зубко Р.Н.

ФИО

(подпись)

«26» марта 2026 г.

Согласовано:

Зам. Директор

Должность руководителя обследуемого объекта

Бесчастная В.М.

ФИО

(подпись)

«26» марта 2026 г.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

поступного повышения уровня доступности объекта:

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение ЛОГБУ «Сланцевский ЦСО «Надежда»

на 2026-2030 годы,

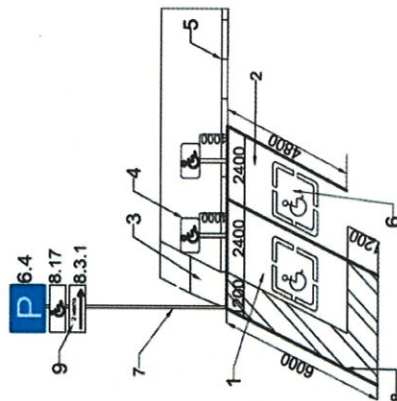
находящегося по адресу:

187701, Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ломоносова, д.10А

Организация доступности объекта

№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ
1	2	3	4	5	6
1.	Пути движения				
1.1	Вход на территорию 	Рекомендуем обратиться в администрацию города для установки на кровли близлежащего здания снегоудержатели или систему обогрева кровли (в целях безопасности и доступности граждан). Организовать, в зимний период, надлежащую уборку территории на подходе к учреждению, или организовать альтернативный подход и вход в здание. В зимний период (со слов представителей учреждения) по дворовой территории не пройти ко входу в здание, из-за падающего снега и льда с близлежащего здания.	ПСД, КР	2028	ДП-В

2.	Места парковки для транспортных средств				
2.1	Парковочная зона 	Направить письмо в органы местного самоуправления о необходимости организации парковочных мест для инвалидов в непосредственной близости от входа в здание. Парковочное место привести в соответствии с СП 59.13330.2020. Установить дорожный знак 6.4. "Парковочное место", табличка 8.17 "Инвалид", расположить ниже на нормативную высоту от 1,5 до 2,0 м. до нижнего края знака. - Нанести специальную разметку на горизонтальной поверхности "Парковка для инвалидов", согласно п. 5.2.1, 5.2.4 СП 59.13330.2020, 1.24.3 ГОСТ Р 51256-2018, п. 5.9.24 ГОСТ Р 52289-2019.	ПСД, КР	2028	ДП-В



3.	Входной узел			ТР	2026	ДП-К,О,С
3.1	Входная зона		Оборудовать кнопкой вызова персонала перед бордюром пешеходной дорожки к зданию. Пешеходные пути разместить на одном уровне с проезжей частью при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения в соответствии п. 5.1.4 СП 59.13330.2020. Перепады высот поверхностей пешеходных путей выполнить плавным понижением с уклоном не более 1:20 (50%) или обустроить пандусами бордюрными в соответствии п. 5.1.8 СП 59.13330.2020.	ПСД, КР	2028	ДП-В



Обеспечить ширину прохжей части пешеходного пути для МГН не менее 2 м. в соответствии п. 5.1.7 СП 59.13330.2020.

Рекомендуем создать альтернативный вход, согласно проектной документации здания (на месте оконного проёма с торца здания, с учётом № п/п 4.1 плана мероприятий).



ПСД,
КР

2028

ДП-К

ПСД,
КР

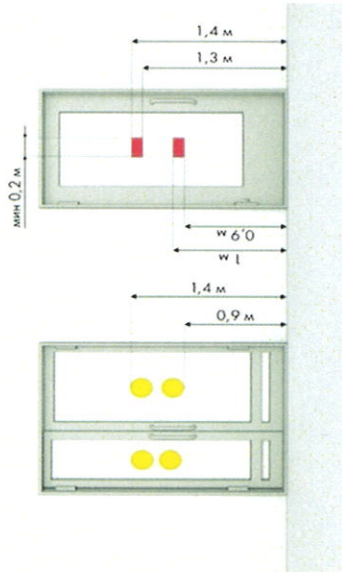
2028

ДП-В

	Увеличить размер входной площадки до 1,4 x 1,8 м. в соответствии п. 6.1.4 СП 59.13330.2020. Обозначить входную площадку знаком доступности для МПН, согласно п. 6.5.1 СП 59.13330.2020. На главном входе рекомендуется установить устройство системы «Говорящий город» для ориентирования лиц с нарушением зрения, при этом в текстовом сопровождении устройство должно информировать о порядке входа, наличии звонка вызова помощника для обслуживания инвалидов, расположение зоны оказания услуги (п. 10.3.1. СП 136.13330.2012.). Система устройства «Говорящий город». 	ПСД, КР ТР ТР	2028 2026 2028	ДП-К ДП-В ДП-В
---	--	--	-------------------------------------	-------------------------------------



Входные двери заменить на двери с прозрачными полотнами, с нанесенной на полотнах контрастной маркировкой. Установить доводчик обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5с. в соответствии с п. 6.1.5, 6.1.6 СП 59.13330.2020.



Заменить двустворчатые двери чтобы ширина рабочей створки была 0,9 м. в соответствии с п. 6.1.5 СП 59.13330.2020.

ПСД,
КР

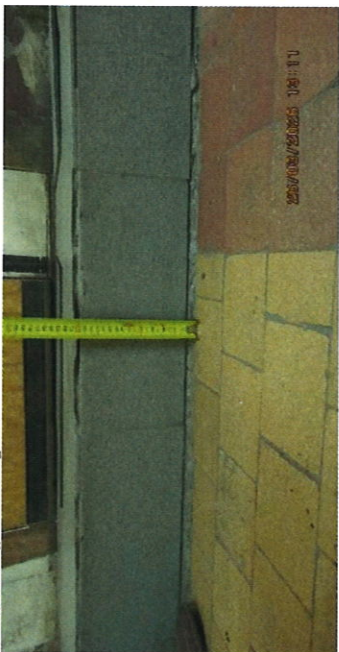
2028

ДП-К,С

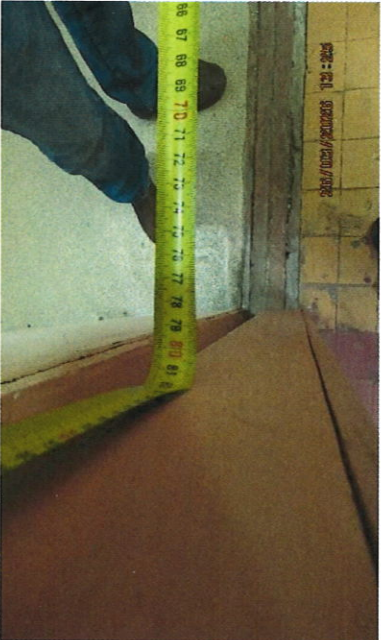
ПСД,
КР

2028

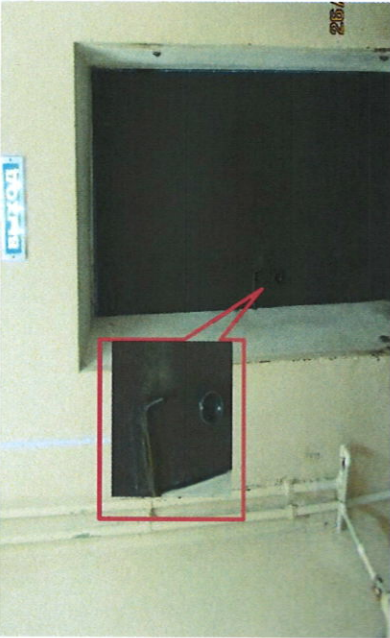
ДП-К

3.3	Входной тамбур 	Тамбур не соответствует минимальным требованиям п.6.1.8 СП59.13330.2020 Рекомендуем увеличить тамбур (небольшое проходное помещение между входными дверями), которое может быть, как частью внутренней планировки здания (встроенный), так и самостоятельной наружной пристройкой (выносной), или демонтировать вторые входные (тамбурные) двери.	ПСД, КР	2028	ДП-К
4	Пути движения внутри здания				
4.1	Коридоры двери 	При входе в коридор имеется ступень, которая не соответствует п.6.2.4, 6.2.8 СП 59.13330.2020. Рекомендуем выровнять пол коридора в единый уровень с полом внутренних помещений, перепады высот не должны превышать 0,014 м.	ПСД, КР	2028	ДП-К,О,С

		Дверные проемы входа в помещения обслуживания посетителей, должна быть не менее 0,9 м. в соответствии с п. 6.2.4 СП 59.13330.2020.	ПСД, КР	2028	ДП-К
4.2 Внутренние лестницы		Нанести на проступях краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги в соответствии с п. 6.2.8 СП 59.13330.2020.	ПСД, КР	2028	ДП-О,С

	Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,05 м (для детей - 0,03 м). На боковой, внешней по отношению к маршру, поверхности поручней общественных зданий должны предусматриваться рельефные обозначения этажей в соответствии п. 6.2.12 СП 59.13330.2020. Отсутствует второй поручень, завершающие горизонтальные части поручня должны выполняться по п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 и иметь травмобезопасное исполнение в соответствии с ГОСТ Р 51261. Лестница не нормативная, рекомендуем организовать зону обслуживания посетителей на первом этаже.	ПСД, КР	2028	ДП-О,С
4.3 Пути эвакуации 	Расширить дверной проем эвакуационного тамбура, в соответствии с п. 6.2.21 СП 59.13330.2020.	ПСД, КР	2028	ДП-К

	Обозначить пути эвакуации для инвалидов-колясочников знаками, в соответствии п. 9.3.2.2 ГОСТ 34428-2018. 	ТР	2026	ДП-К
		ПСД, КР	2028	ДП-К, О, С
	На путях эвакуации, устранить перепады высот, которые как правило, не допускаются менее 0,45 м. (п. 4.3.5 СП 1.13130).			

		Убрать запор двери (здвижку). Заменить дверную ручку на нормативную, которая позволяет инвалиду управлять одной рукой, и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье, в соответствии с п. 6.4.3 СП 59.13330.2020. Рекомендуем установить дверную ручку типа «Антипаника», в дверном полотне предусмотреть смотровое окно.	ПСД, КР	2028	ДП-К,О,С
5	Зона обслуживания				
	 	Оборудовать комнату на 1 этаже для оказания услуг посетителей МГН в соответствии с п. 8.1.2, 8.1.7 СП 59.13330.2020. Установить систему радио информирования и ориентирования в соответствии с п. 3.23 СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 59431. Разместить устройство отображения и передачи визуальной информации табло типа "бегущая строка" в соответствии п. 6.5.7 СП 59.13330.2020.	ПСД, КР	2028	ДП-В

6	Санитарно-гигиенические помещения		ПСД, КР	2028	ДП-К
6.1	Туалет	  	Расширить дверной проем туалета до 0,9 м. в соответствии с п.6.2.4 СП 59.13330.2020 Привести туалет в нормативное состояние (поручни, унитаз, умывальник, смеситель, навесное оборудование, крючки для костылей и трости, кнопка экстренного вызова персонала, визуально тактильные таблички) с учетом пересадки и разворотов на кресле коляске в соответствии с п.6.3 СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261	2028	ДП-К

* Указывается: ПСД – подготовка проектно-сметной документации; КР - капитальный ремонт; ТР – текущий ремонт; СТР – строительство

**** Указывается: ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно;

Ожидаемый результат по состоянию доступности объекта после выполнения работ согласно плану мероприятий: **доступно всем (ДП-В).**

Период проведения работ: 2026-2028 г.

План мероприятий на период 2026-2030 разрабатывать отдельным документом, после проведения первичных работ по дооснащению.

Директор ЛОГАУ «Мультитропез»

Зубко Р.Н.

«22» мая 2026 г.



АКТ

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

*Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Сланцевский
центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
«Надежда»*

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:

188561, Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ломоносова, д.10А

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее здание: 2этажа, 312,5кв.м

Наличие прилегающего земельного участка: **да, 544кв.м.**

Объект культурного наследия: **нет;**

Основание для пользования Объектом: **оперативное управление;**

Форма собственности: **государственная;**

Административно-территориальная подведомственность: **региональная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Комитет по социальной защите населения Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.6 Лит. А**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: **87.90; Деятельность по уходу с обеспечением проживания**

Наименование предоставляемых услуг:

-Предоставление социально-педагогических, социально-бытовых, социально-трудовых, социально-правовых, социально-психологических, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, имеющих ограничения жизнедеятельности и срочных социальных услуг;

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **20 человека/день;**

Форма способа оказания услуг: **по месту предоставления услуги;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.**

Мы, нижеподписавшиеся,

**Заместитель директора ЛОГБУ «Сланцевский ЦСО «Надежда» Бесчастная
Валентина Михайловна** с одной стороны, и **Представитель СРО ЛОО ООО «ВОИ»
Решетникова Г.К.** с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить

с учетом потребностей инвалидов, то собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет;**
2. Пандус стационарный наружный: **нет;**
3. Пандус стационарный внутренний: **нет;**
4. Пандус инвентарный, роллопандус: **нет;**
5. Наружная лестница входной зоны: **нет;**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **нет;**
7. Поручни наружные входной зоны: **нет;**
8. Поручни внутренние входной зоны: **нет;**
9. Дверные проемы входной зоны: **да (не соответствует К,О);**
10. Подъемные платформы наружные: **нет;**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет;**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **нет,** (дополнительно установлена табличка с номером телефона вызова помощи) **нет;**
13. Лифт пассажирский: **нет;**
14. Лифт грузовой: **нет;**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет;**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, (не соответствует К,С,О);**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: **нет;**
 - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет;**
 - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: **нет;**
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет;**
 - 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет;**
 - 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет;**
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **нет;**
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **нет;**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в *Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Сланцевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда»*, расположенном по адресу: *188561, Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ломоносова, д.10А* и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время: условно доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Рекомендуем обратиться в администрацию города для установки на кровли близлежащего здания снегоудержатели или систему обогрева кровли (в целях безопасности и доступности граждан). Организовать, в зимний период, надлежащую уборку территории на подходе к учреждению, или организовать альтернативный подход и вход в здание. В зимний период (со слов представителей учреждения) по дворовой территории не пройти ко входу в здание, из-за падающего снега и льда с близлежащего здания.	
1.2	К,О,С,Г,У	Назначены ответственные сотрудники: для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа.	Приказ № 20 от 29.04.2026
2		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
2.1	К,О,С,Г,У	Зона парковки отсутствует, необходимо привести к нормативу.	
3		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
3.1	К,О,С,Г,У	Пешеходные пути размещены не на одном уровне с проезжей частью. Имеются перепады высот поверхности пешеходных путей. Ширина пешеходных путей заужена. Ненормативная входная площадка. Нет знаков доступности для МГН.	
3.2	К,С	Входная дверь не соответствует нормативу.	

3.3	К	Тамбур и тамбурная дверь не соответствуют требованиям.	
3.4	К,О,С,Г,У	Преодоление ступеней на входном узле, помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	Приказ № 20 от 29.04.2026
4		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
4.1	К,О,С,Г,У	При входе в коридор имеются перепады высот. Узкие дверные проёмы.	
4.2	К,О,С,Г,У	Лестница не нормативная (узкая), отсутствует противоскользящие контрастные полосы, поручень не нормативный, второй поручень отсутствует, отсутствуют бортики для предотвращения соскальзывания трости.	
4.3	К,О,С	Узкий дверной проём эвакуационного тамбура. Эвакуационный путь движения инвалидов-колясочников не обозначен знаками. На путях движения присутствуют перепады высот. Не нормативная дверь эвакуационного выхода.	
		Перемещение инвалидов, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.1.2	Приказ № 20 от 29.04.2026
5		Зона: места обслуживания инвалидов	
5.1	К,О,С,Г,У	Зона обслуживания находится на втором этаже, недоступна для МГН.	
5.2	К,О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ № 20 от 29.04.2026
6		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
6.1	К,О,С,Г,У	Туалет не адаптирован для инвалидов. Отсутствует мнемосхема, пиктограмма доступности для инвалидов. Отсутствует опорный поручень у раковины. Отсутствует кнопка экстренного вызова, пиктограмма Отсутствует крючок для трости, костылей, пиктограмма Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости).	
6.2	К,О,С,Г,У	Сопровождение инвалидов до санитарно-гигиенического помещения и оказания необходимой ситуационной помощи организовано ответственными сотрудниками, указанных в п.1.2	Приказ № 20 от 29.04.2026
7		Информационное обеспечение на Объекте	
7.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ № 20

			от 29.04.2026
7.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены: - контактная информация; - информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан отсутствует; - информация о предоставляемых услугах.	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки общественного транспорта на - 283м. Общественный наземный транспорт:	

Заместитель директора ЛОГБУ
«Сланцевский ЦСО «Надежда»



/Бесчастная В.М./



Представитель
СРО ЛОО ООО «ВОИ»



/Решетникова Г.К./

15.06.2026